1

Not included / Non incluso /Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido



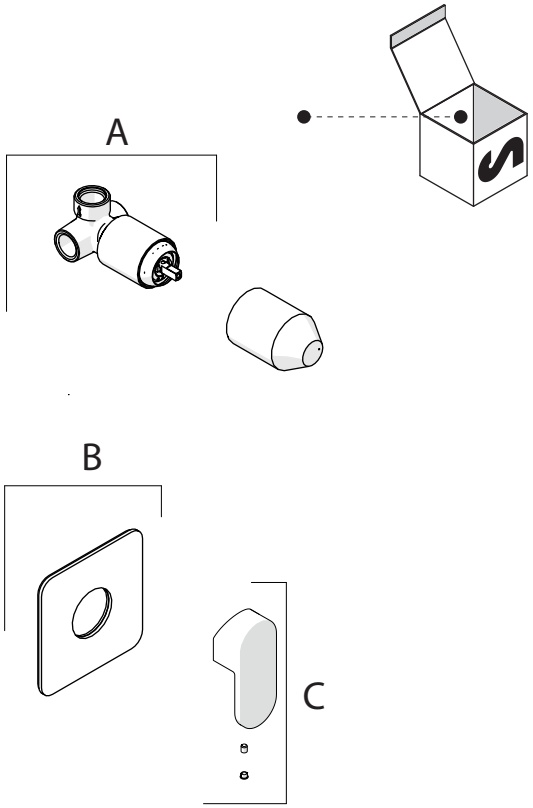

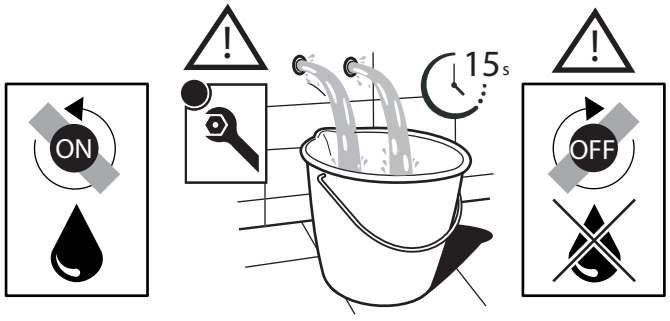

2

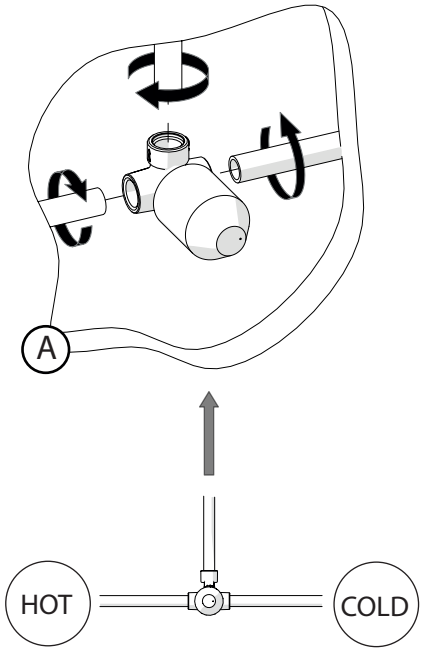

3

TEST PER I TUBI
PRIMA DELLA CARTUCCIA (A)

TEST FOR THE PIPES BEFORE CARTRIDGE (A)

ATTENZIONE!!!!
Durante il test la cartuccia deve essere in posizione "chiusa"!

ATTENTION!
During test cartridge must be placed in "CLOSED POSITION"

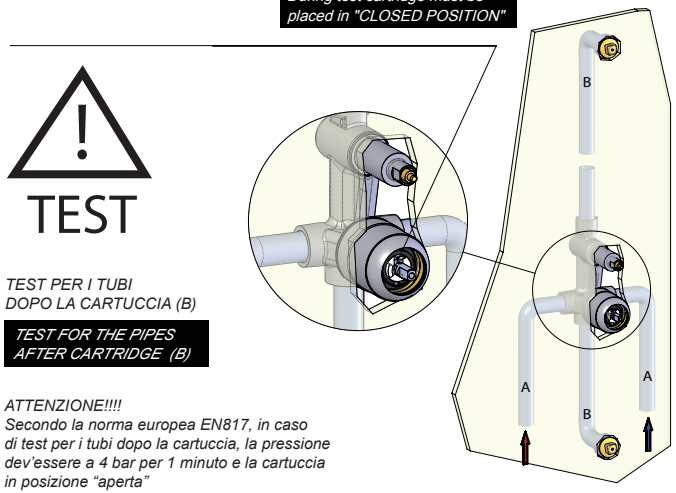

TEST PER I TUBI
DOPO LA CARTUCCIA (B)

TEST FOR THE PIPES AFTER CARTRIDGE (B)

ATTENZIONE!!!!
Secondo la norma europea EN817, in caso di test per i tubi dopo la cartuccia, la pressione dev'essere a 4 bar per 1 minuto e la cartuccia in posizione "aperta"

ATTENTION!
As per european rule EN817,in case of test for the pipes after cartridge,the pressure must be within 4 bar for 1 minute,and the cartridge in "open position"

4

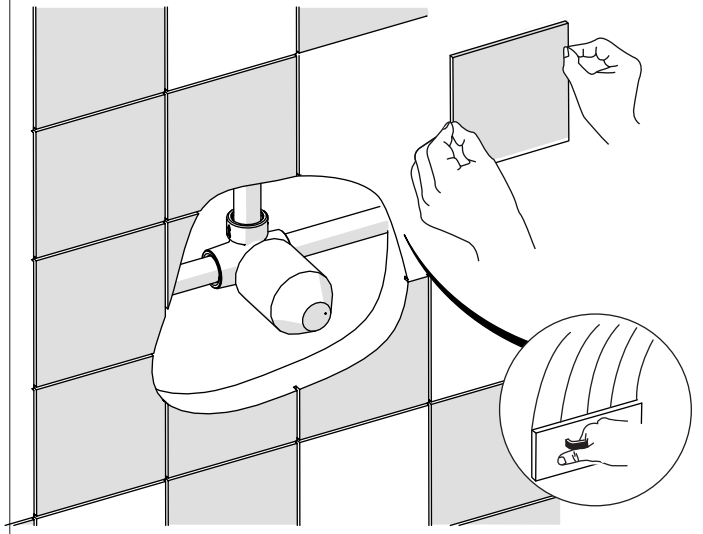

5

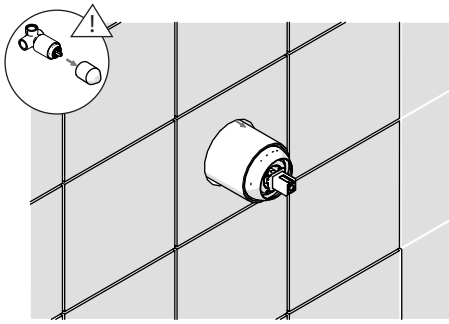

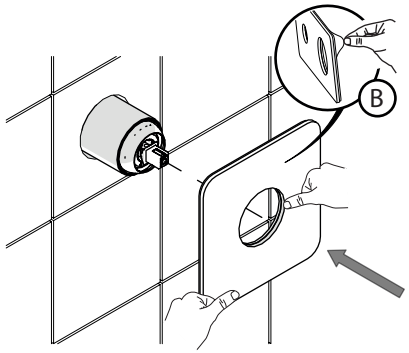

6

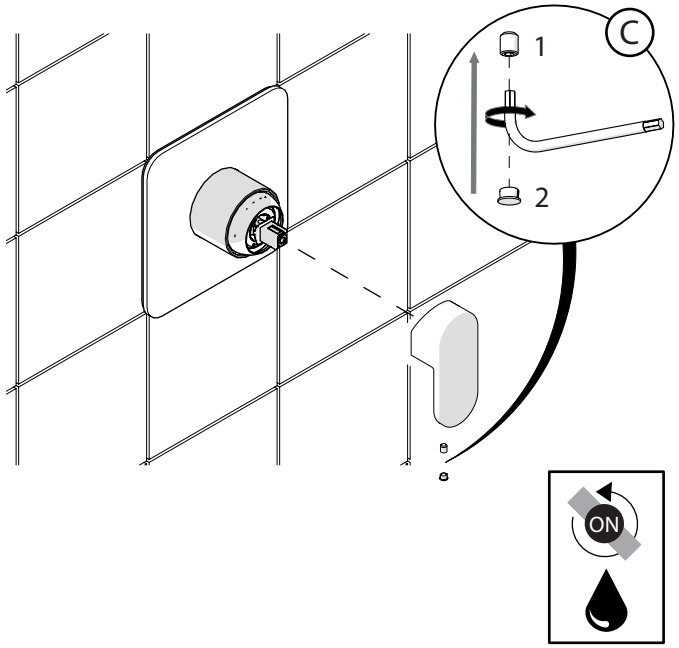

7

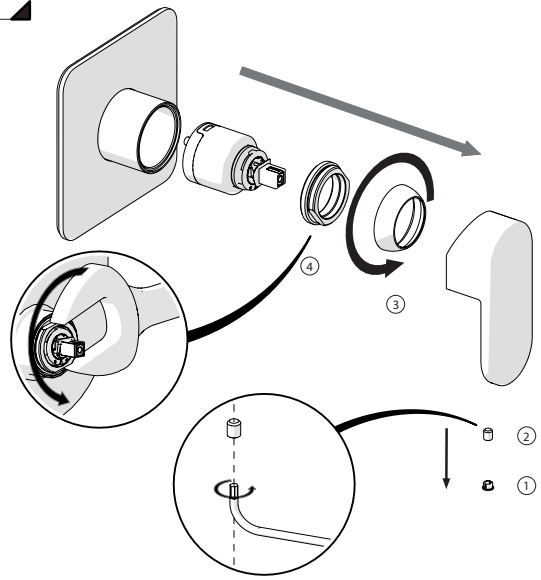

8

Per limitare la temperatura estrarre il limitatore
e riposizionarlo nella posizione che si desidera

Extract the limiter and put it in correct
position to limit temperature

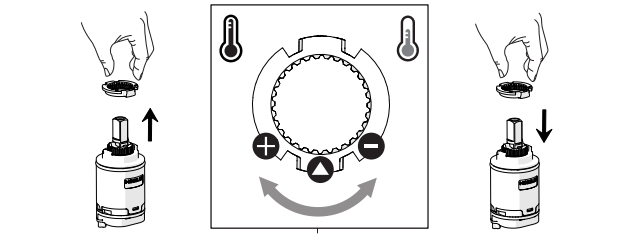

Nessuna limitazione di temperatura	Limitazione parziale di temperatura	Massima limitazione Solo acqua fredda
No limitation of temperature	Partial limitation of temperature	Maximum position Only cold water

9

-50%

Dispositivo limitatore "dinamico"
della portata d'acqua "50%"

"Dinamic" flow rate restrictor "50%"

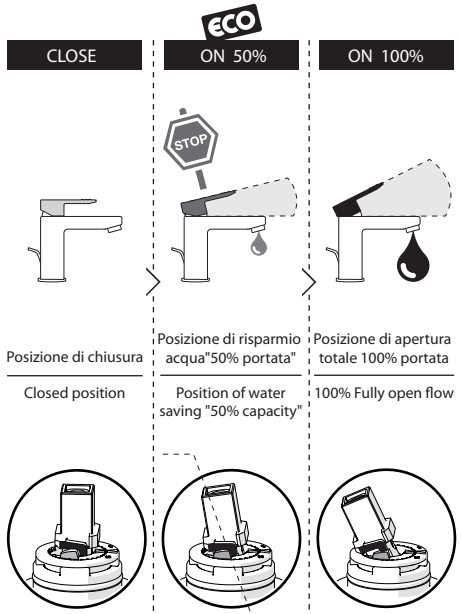

Posizione di chiusura	Posizione di risparmio acqua"50% portata"	Posizione di apertura totale 100% portata
Closed position	Position of water saving "50% capacity"	100% Fully open flow

NOBILI

The Best Technology for Water

ACQUAVIVA VV103108



www.grupponobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING
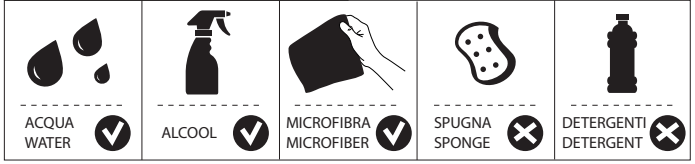
PULIZIA / CLEANING